


点検チェックシート(OSNET通信線用避雷器 NetSP-2)

地点	実施日	年	月	日	実施者	天候
----	-----	---	---	---	-----	----

【避雷器】

型	式	NetSP-2
製造番号	No.	
製造年月	年	月

点検開始時刻 時 分

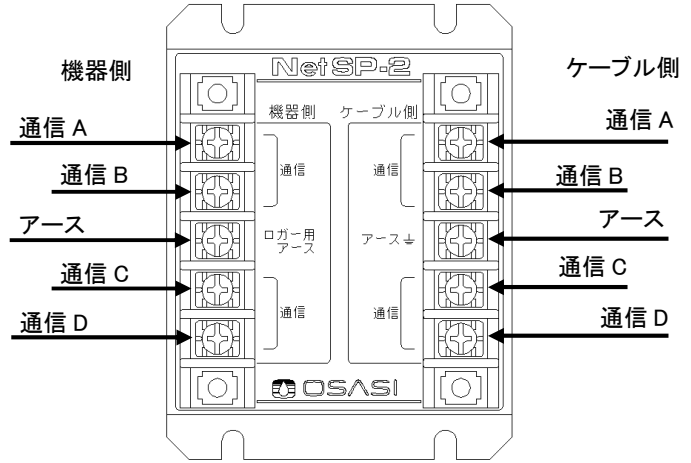

判定:(○良 ×否 △注意)

点検内容		判定	測定値
機器側	絶縁抵抗値測定 通信 A - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 B - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 C - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 D - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 A - 通信 B間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 C - 通信 D間		MΩ
ケーブル側	絶縁抵抗値測定 通信 A - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 B - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 C - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 D - アース間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 A - 通信 B間		MΩ
	絶縁抵抗値測定 通信 C - 通信 D間		MΩ

判定基準
絶縁抵抗値 50MΩ 以上
本機器は修理不可のため基準値以下になった場合には機器御交換が必要です

点検終了時刻 時 分

備考
